Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dello Sviluppo Economico

CBO

INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – SEZIONE INVASI
(LEGGE DI BILANCIO 2018, ART.1 COMMA 518)

IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

C. A. T. P0820	**C.U.P.: G27H21036250001**	

PROGETTO ESECUTIVO

Il Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo	Allegato
Sezione tipo canale adduttore tombato situazione ante e post operam	4.0

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	06/2023	1548P0820sez_tip_can_tomb_Rev01_FC	Ing. F. Castagna	Ing. G. Zuddas

ISTITUTO GIORDANO Ufficio Tecnico Consortile certificato ISO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2023

PIANTA sc.1:50

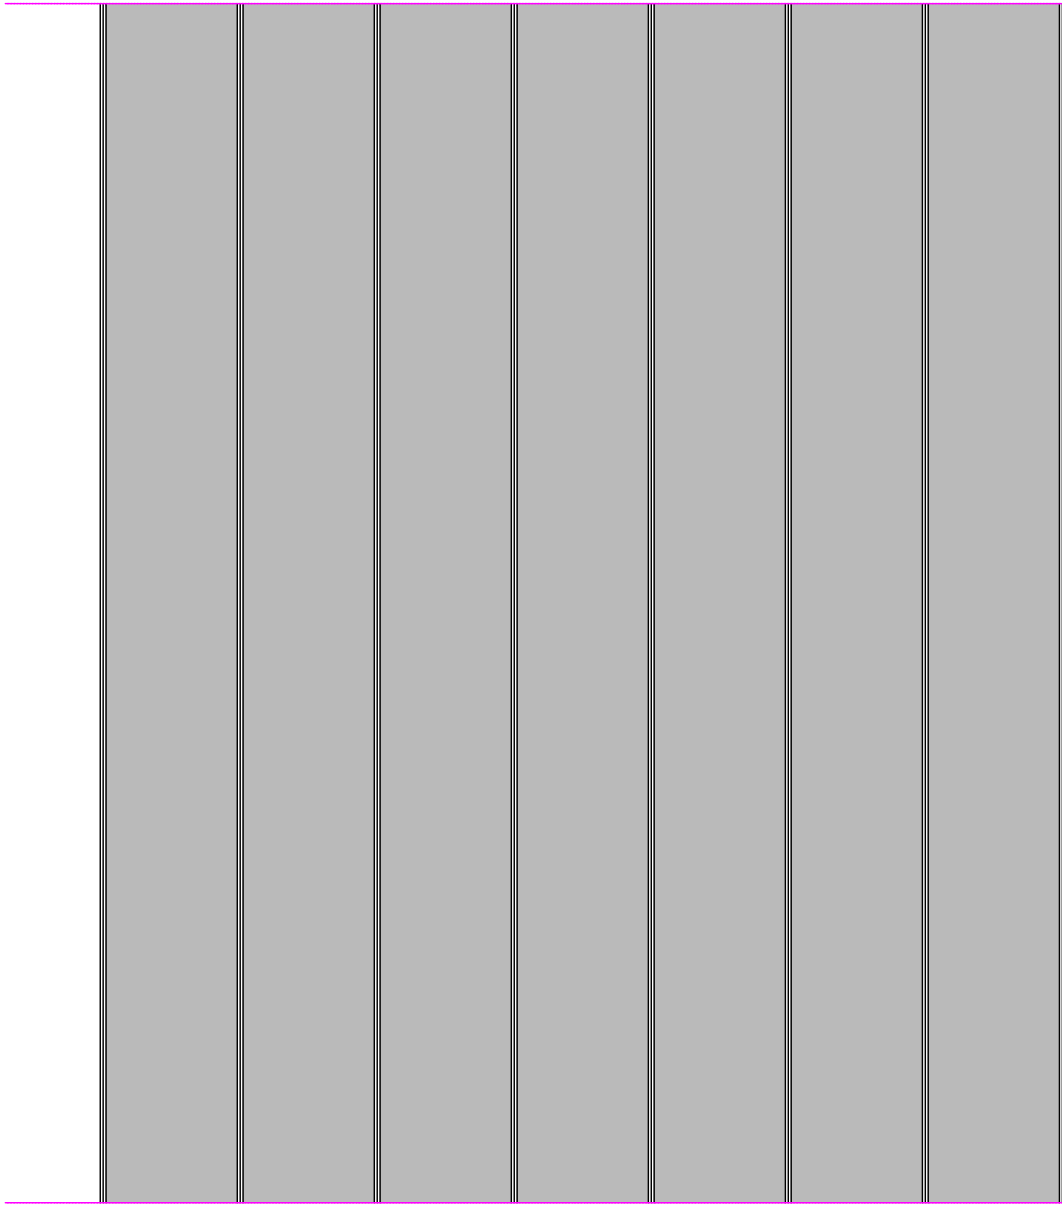

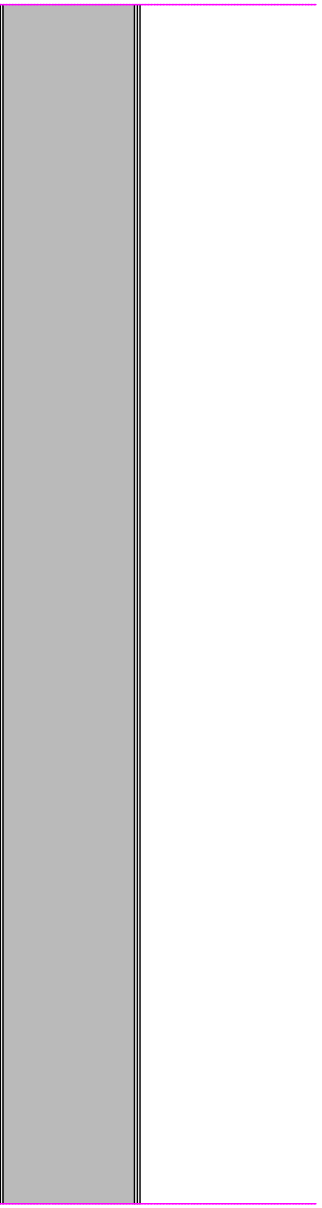

SEZIONE LONGITUDINALE sc.1:20

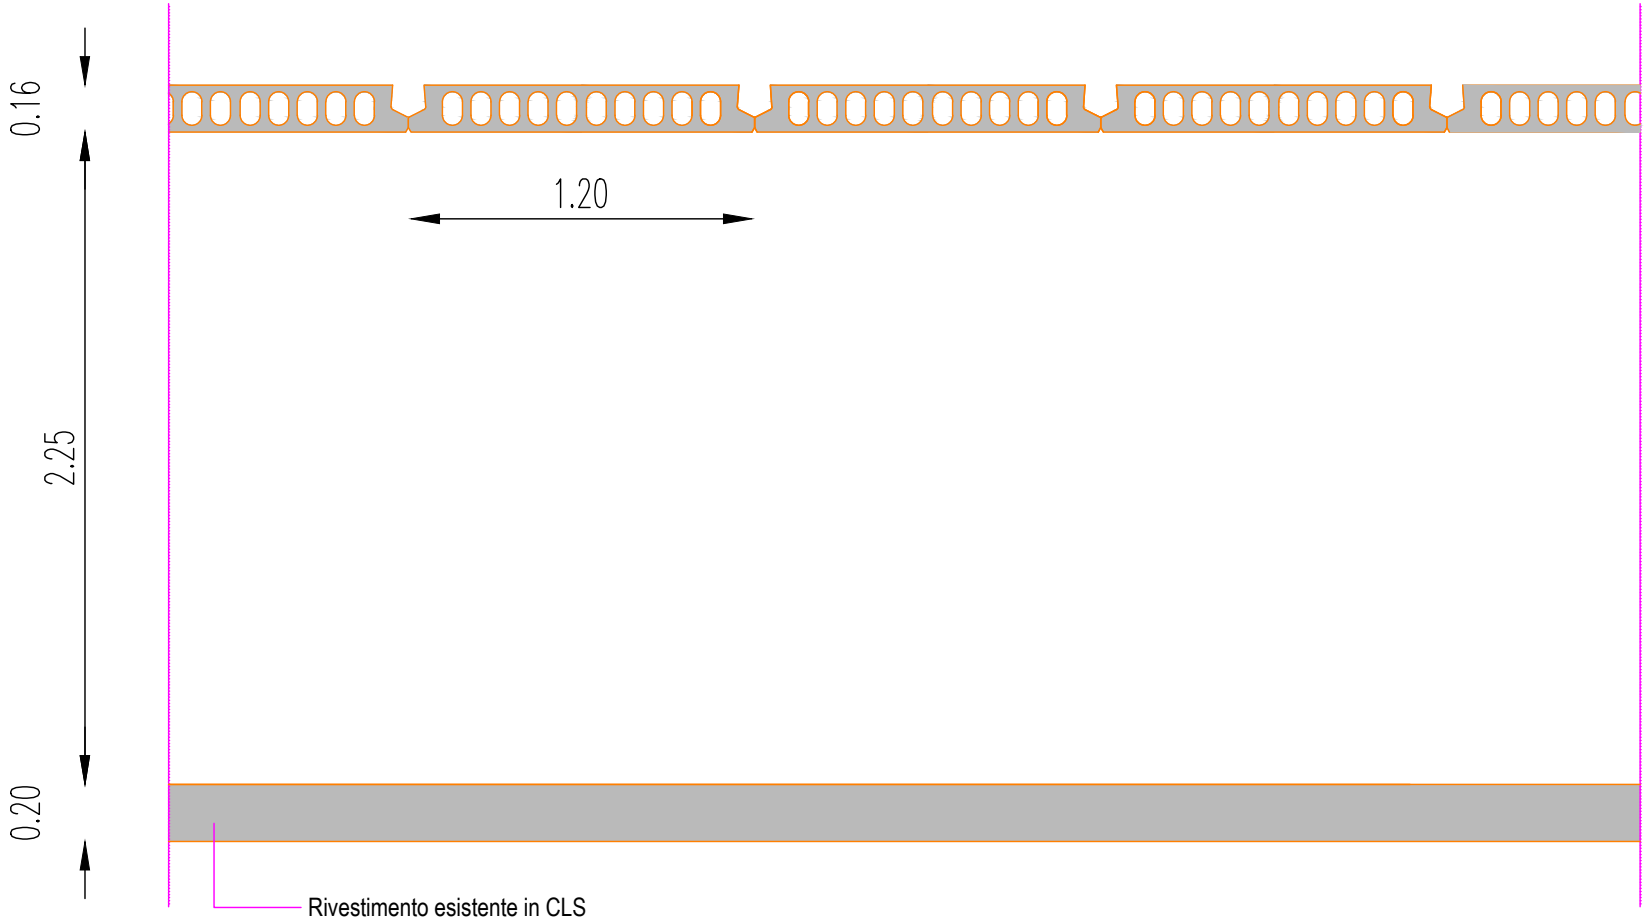
0.16
1.20
2.25
0.20

Rivestimento esistente in CLS

PANNELLO MULTITUBOLARE H=16cm. ac.1:10

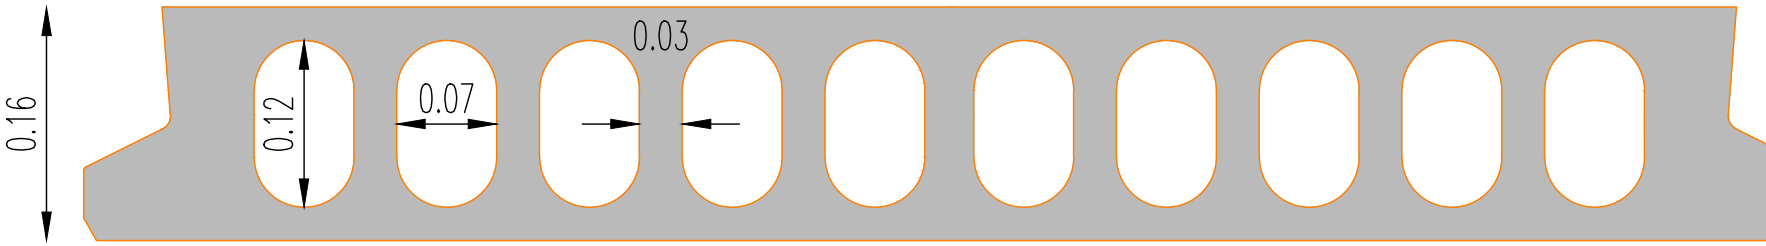
0.16
0.12
0.07
0.03

SEZIONE TRASVERSALE CANALE TOMBATO ANTE OPERAM

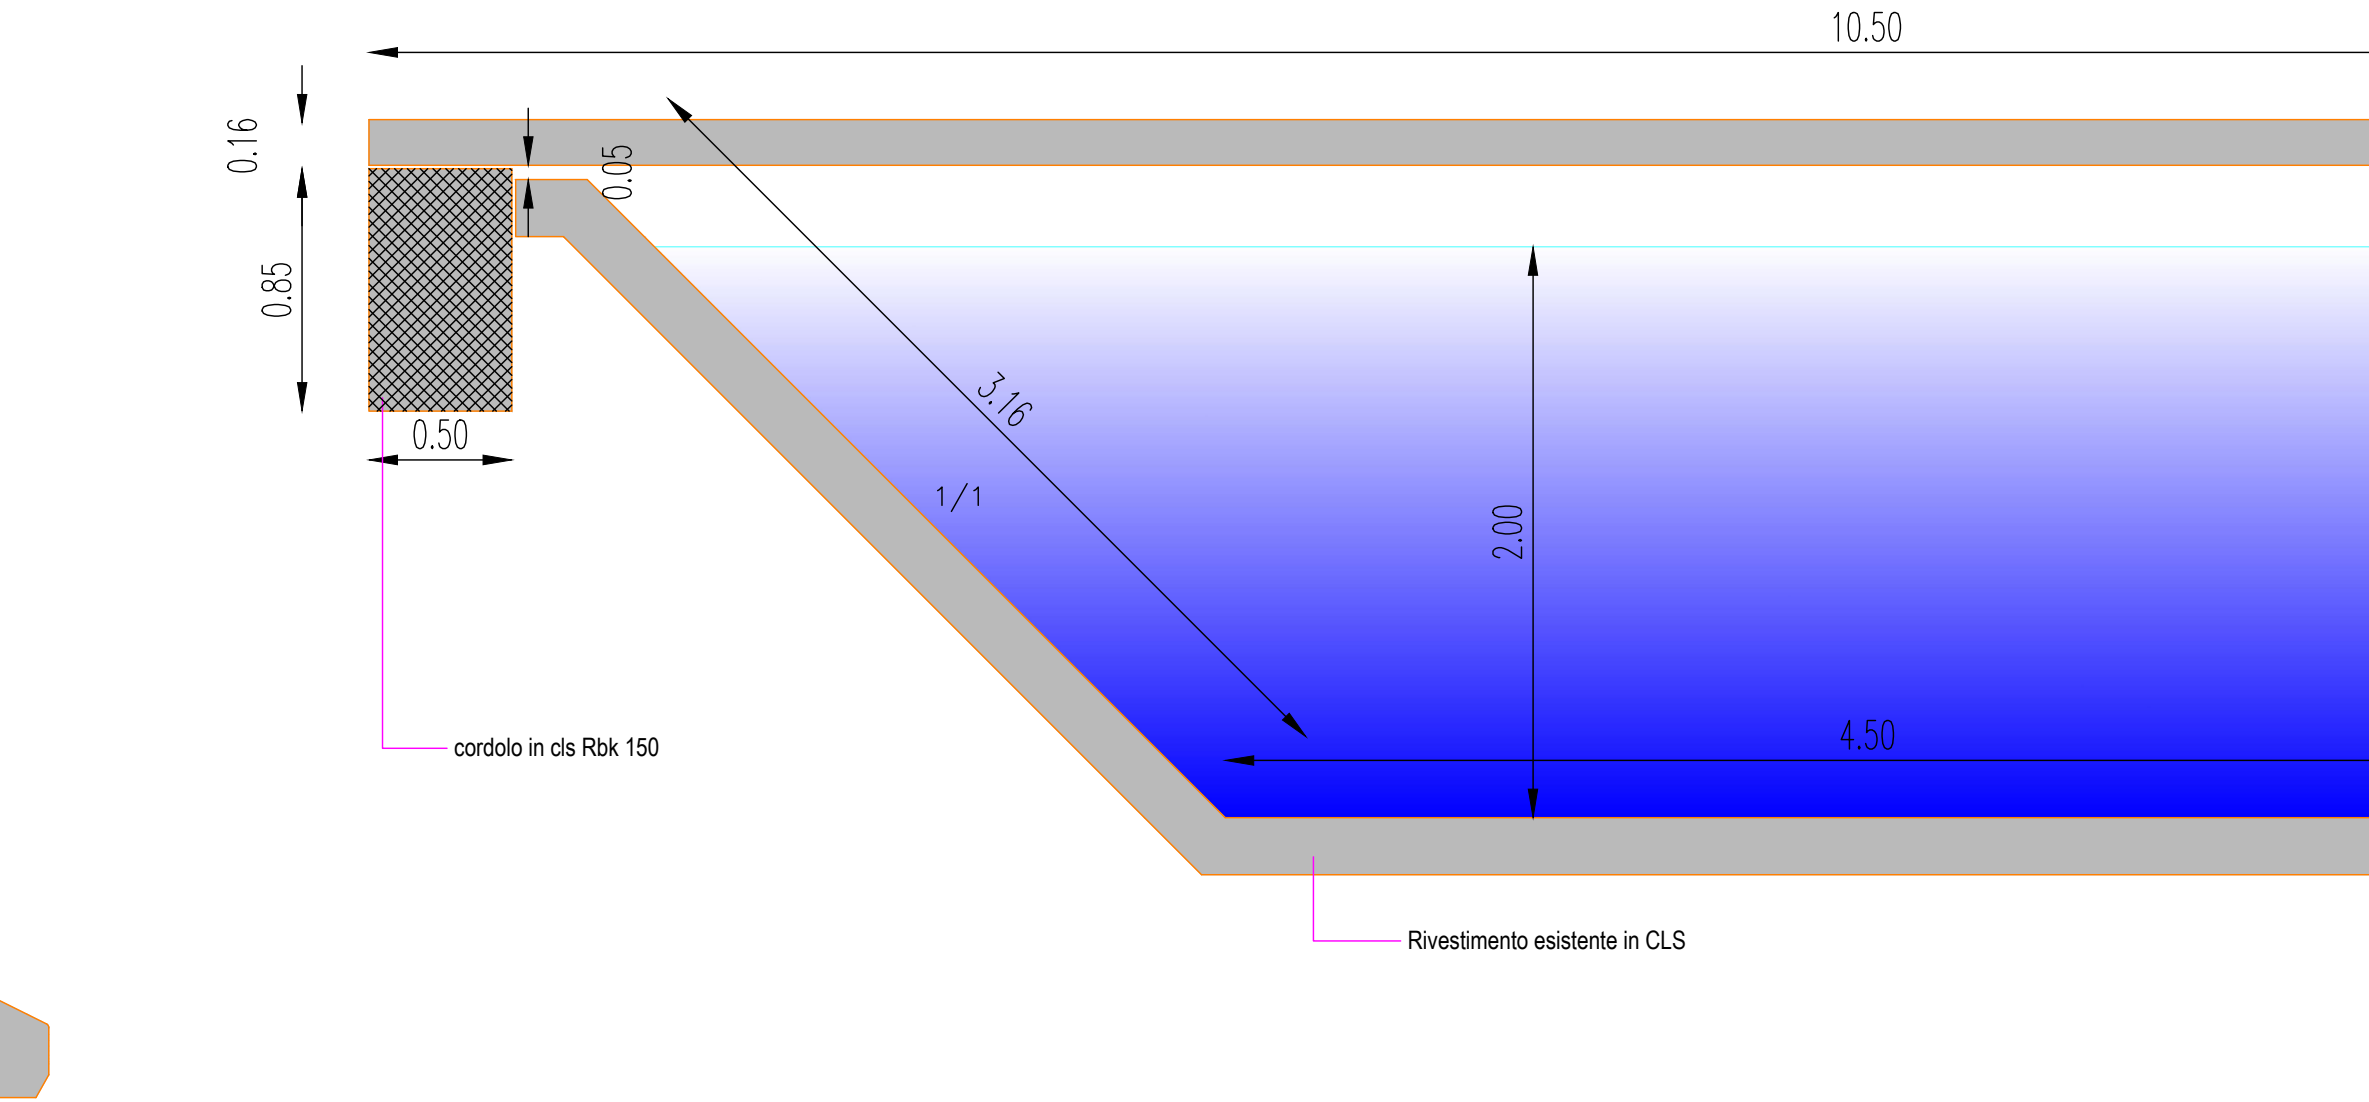
10.50
0.16
0.05
0.85
0.50
3.16
1/1
2.00
4.50
cordolo in cls Rbk 150
Rivestimento esistente in CLS

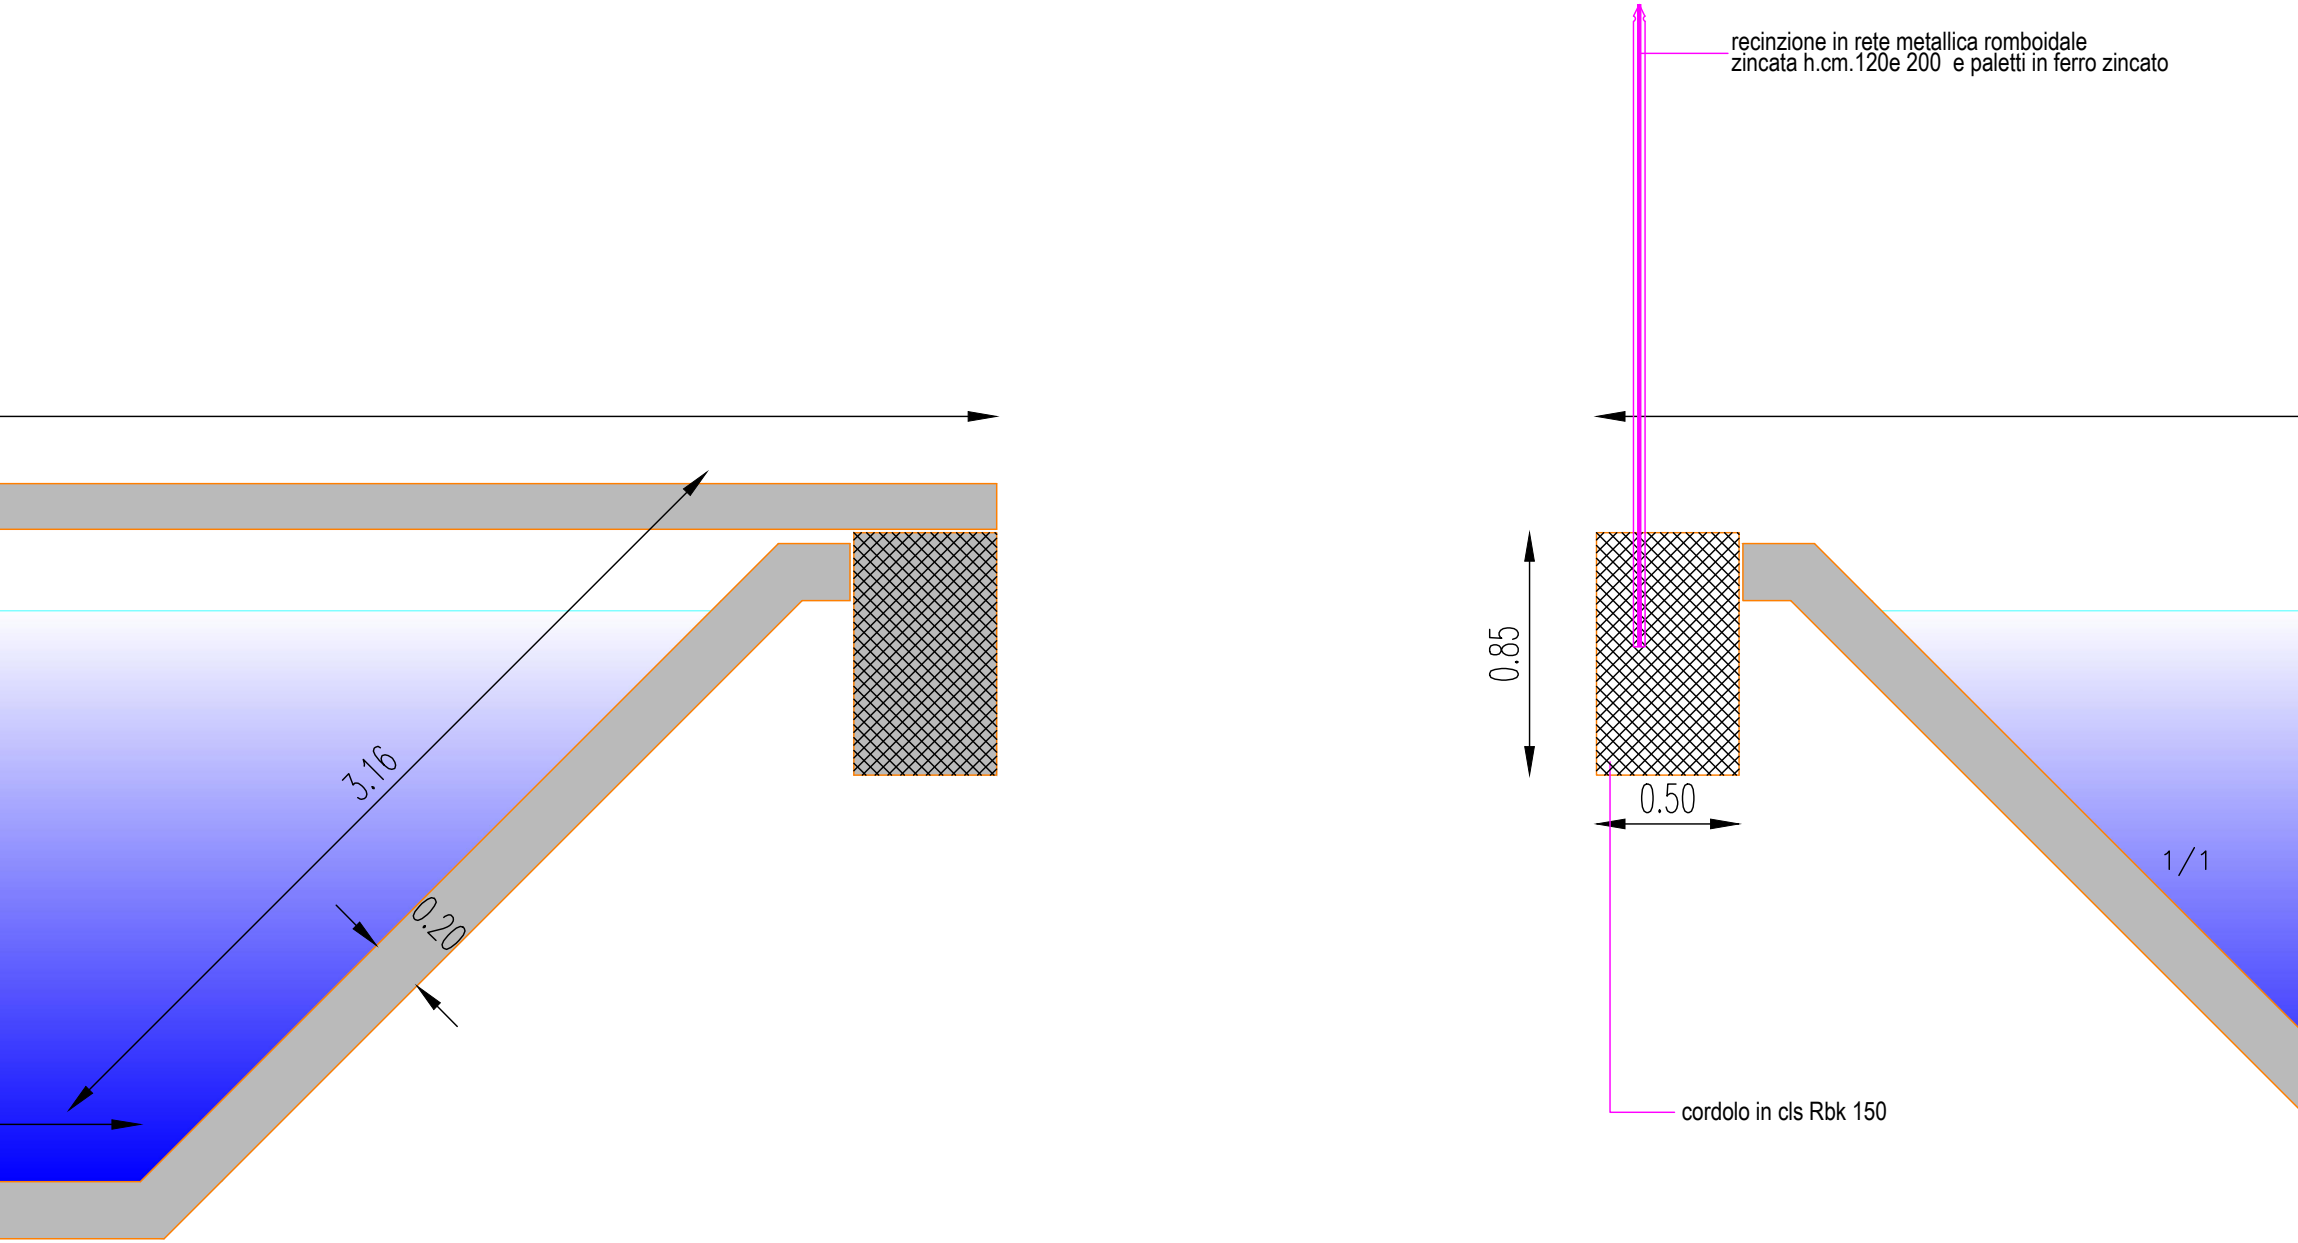
recinzione in rete metallica romboidale
zincata h.cm.120e 200 e paletti in ferro zincato
3.16
0.20
0.85
0.50
1/1
cordolo in cls Rbk 150

SEZIONE TRASVERSALE CANALE POST OPERAM

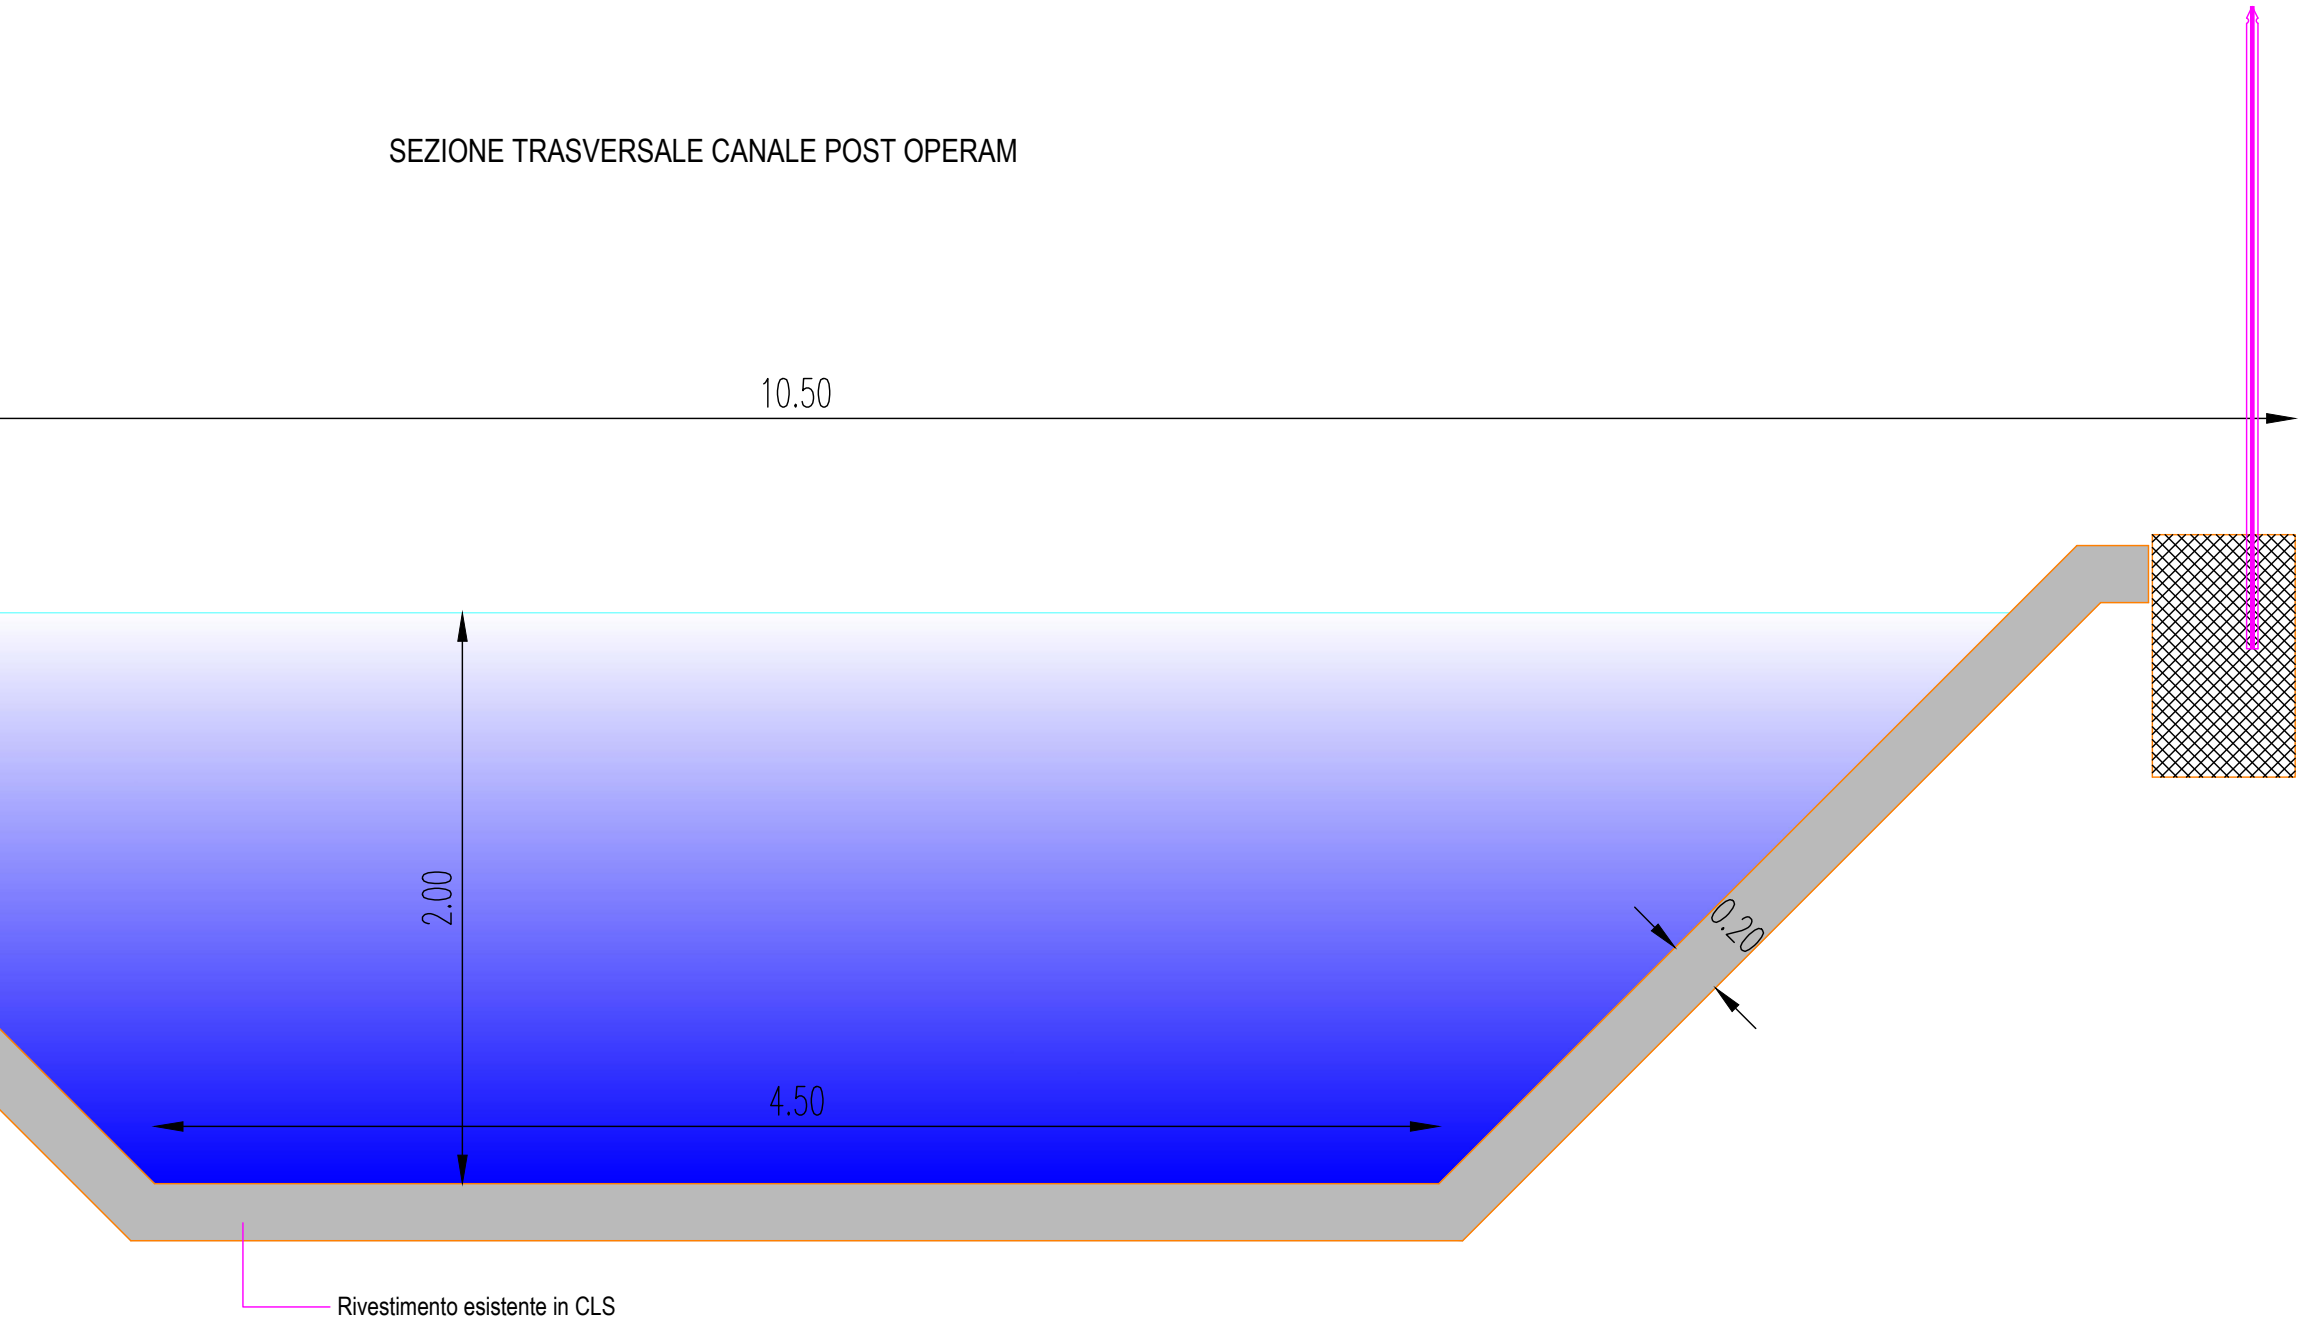
10.50
2.00
4.50
0.20
Rivestimento esistente in CLS

PARTICOLARE COSTRUTTIVO IMPERMEABILIZZAZIONE

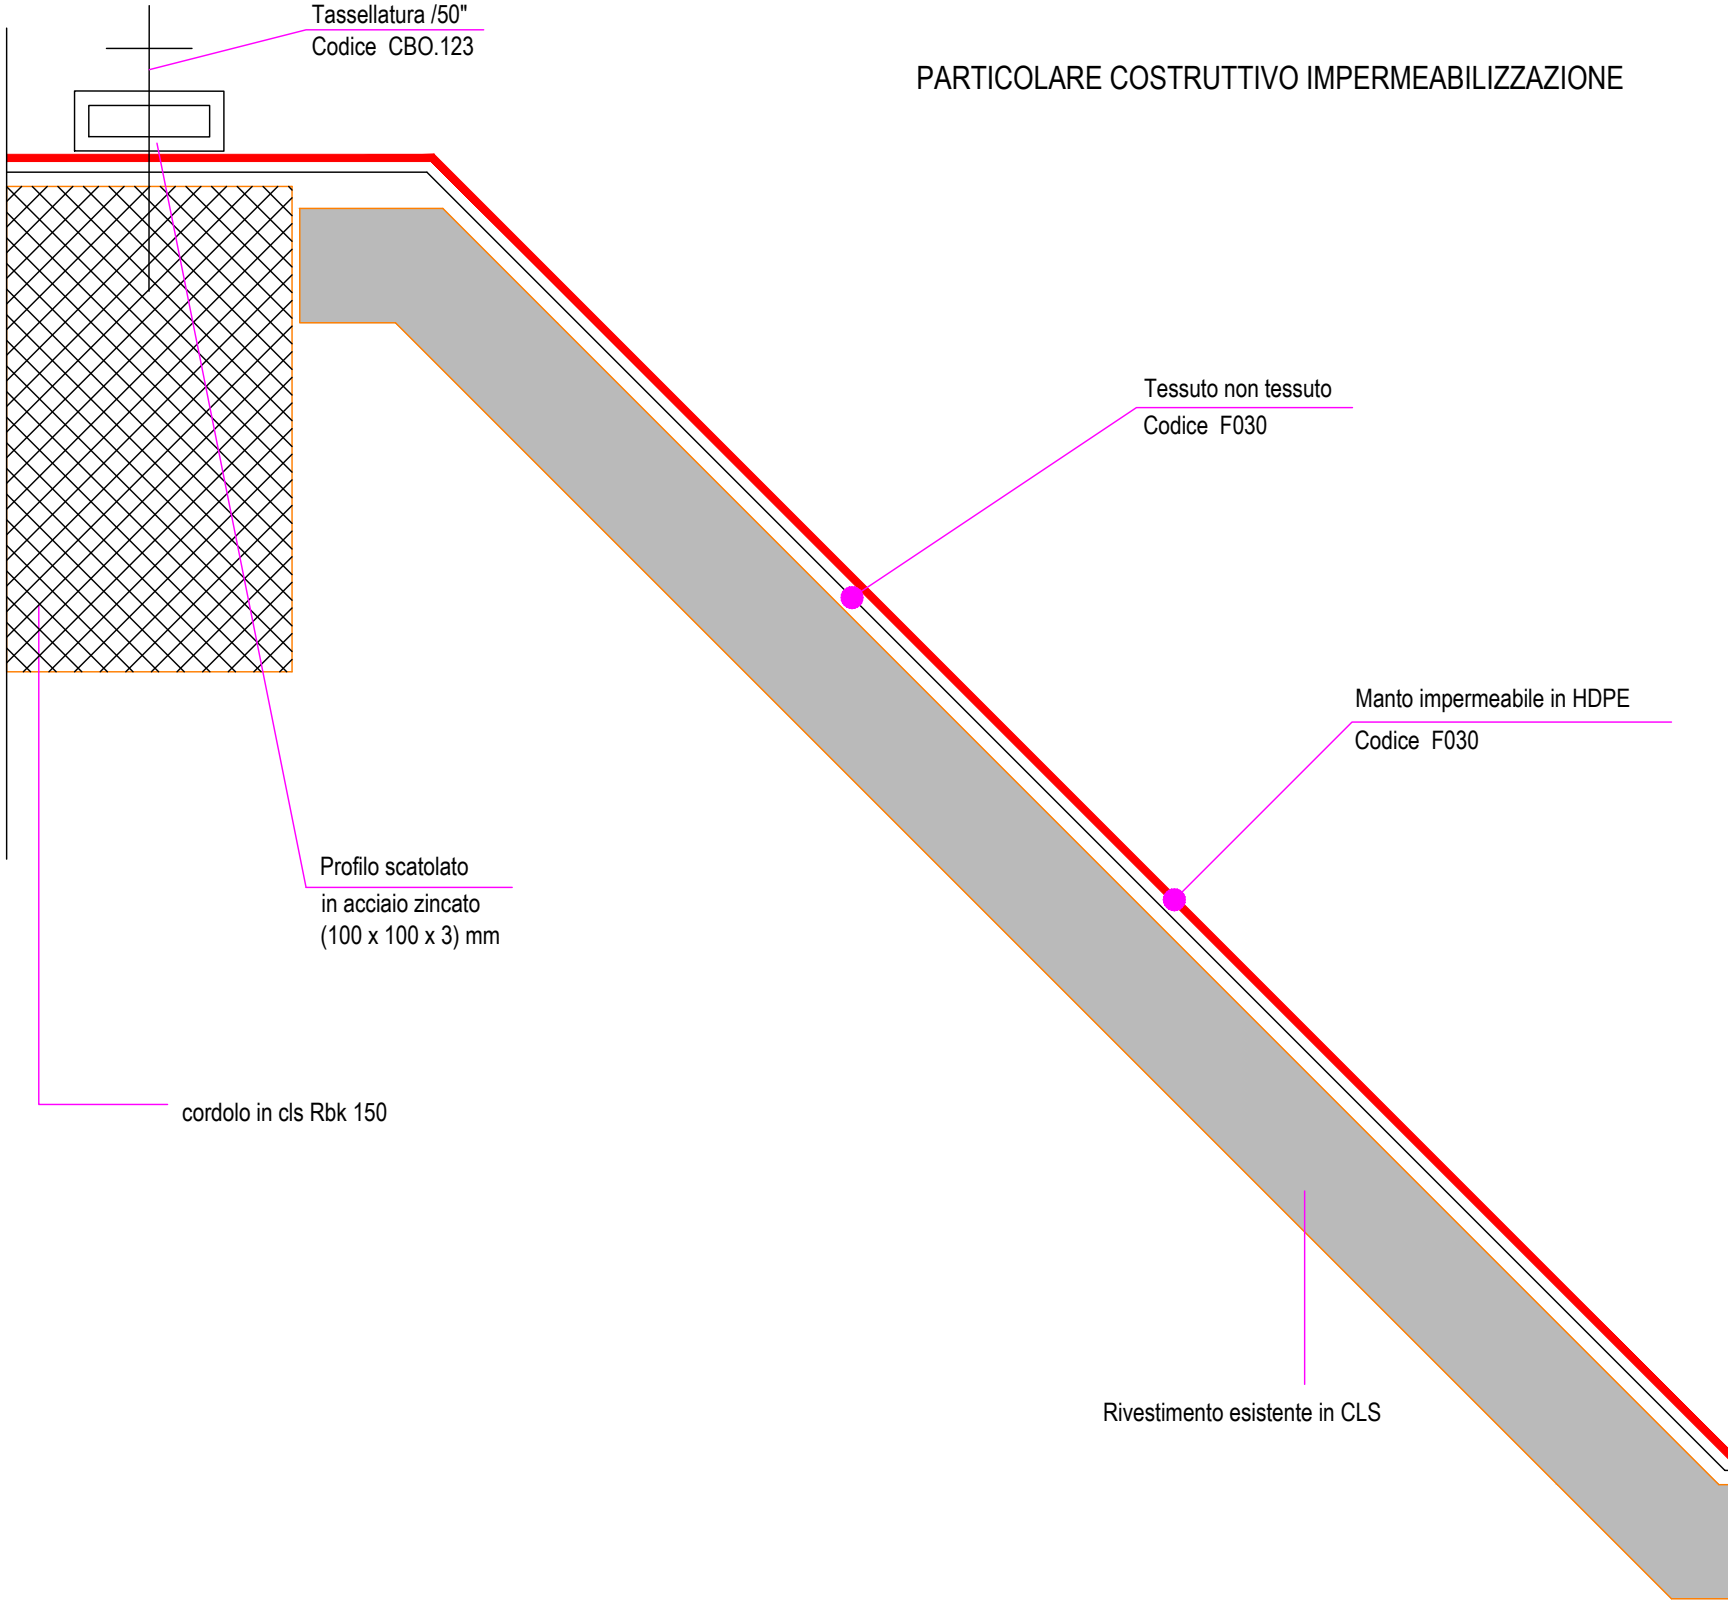
Tassellatura /50"
Codice CBO.123
Tessuto non tessuto
Codice F030
Manto impermeabile in HDPE
Codice F030
Profilo scatolato
in acciaio zincato
(100 x 100 x 3) mm
cordolo in cls Rbk 150
Rivestimento esistente in CLS

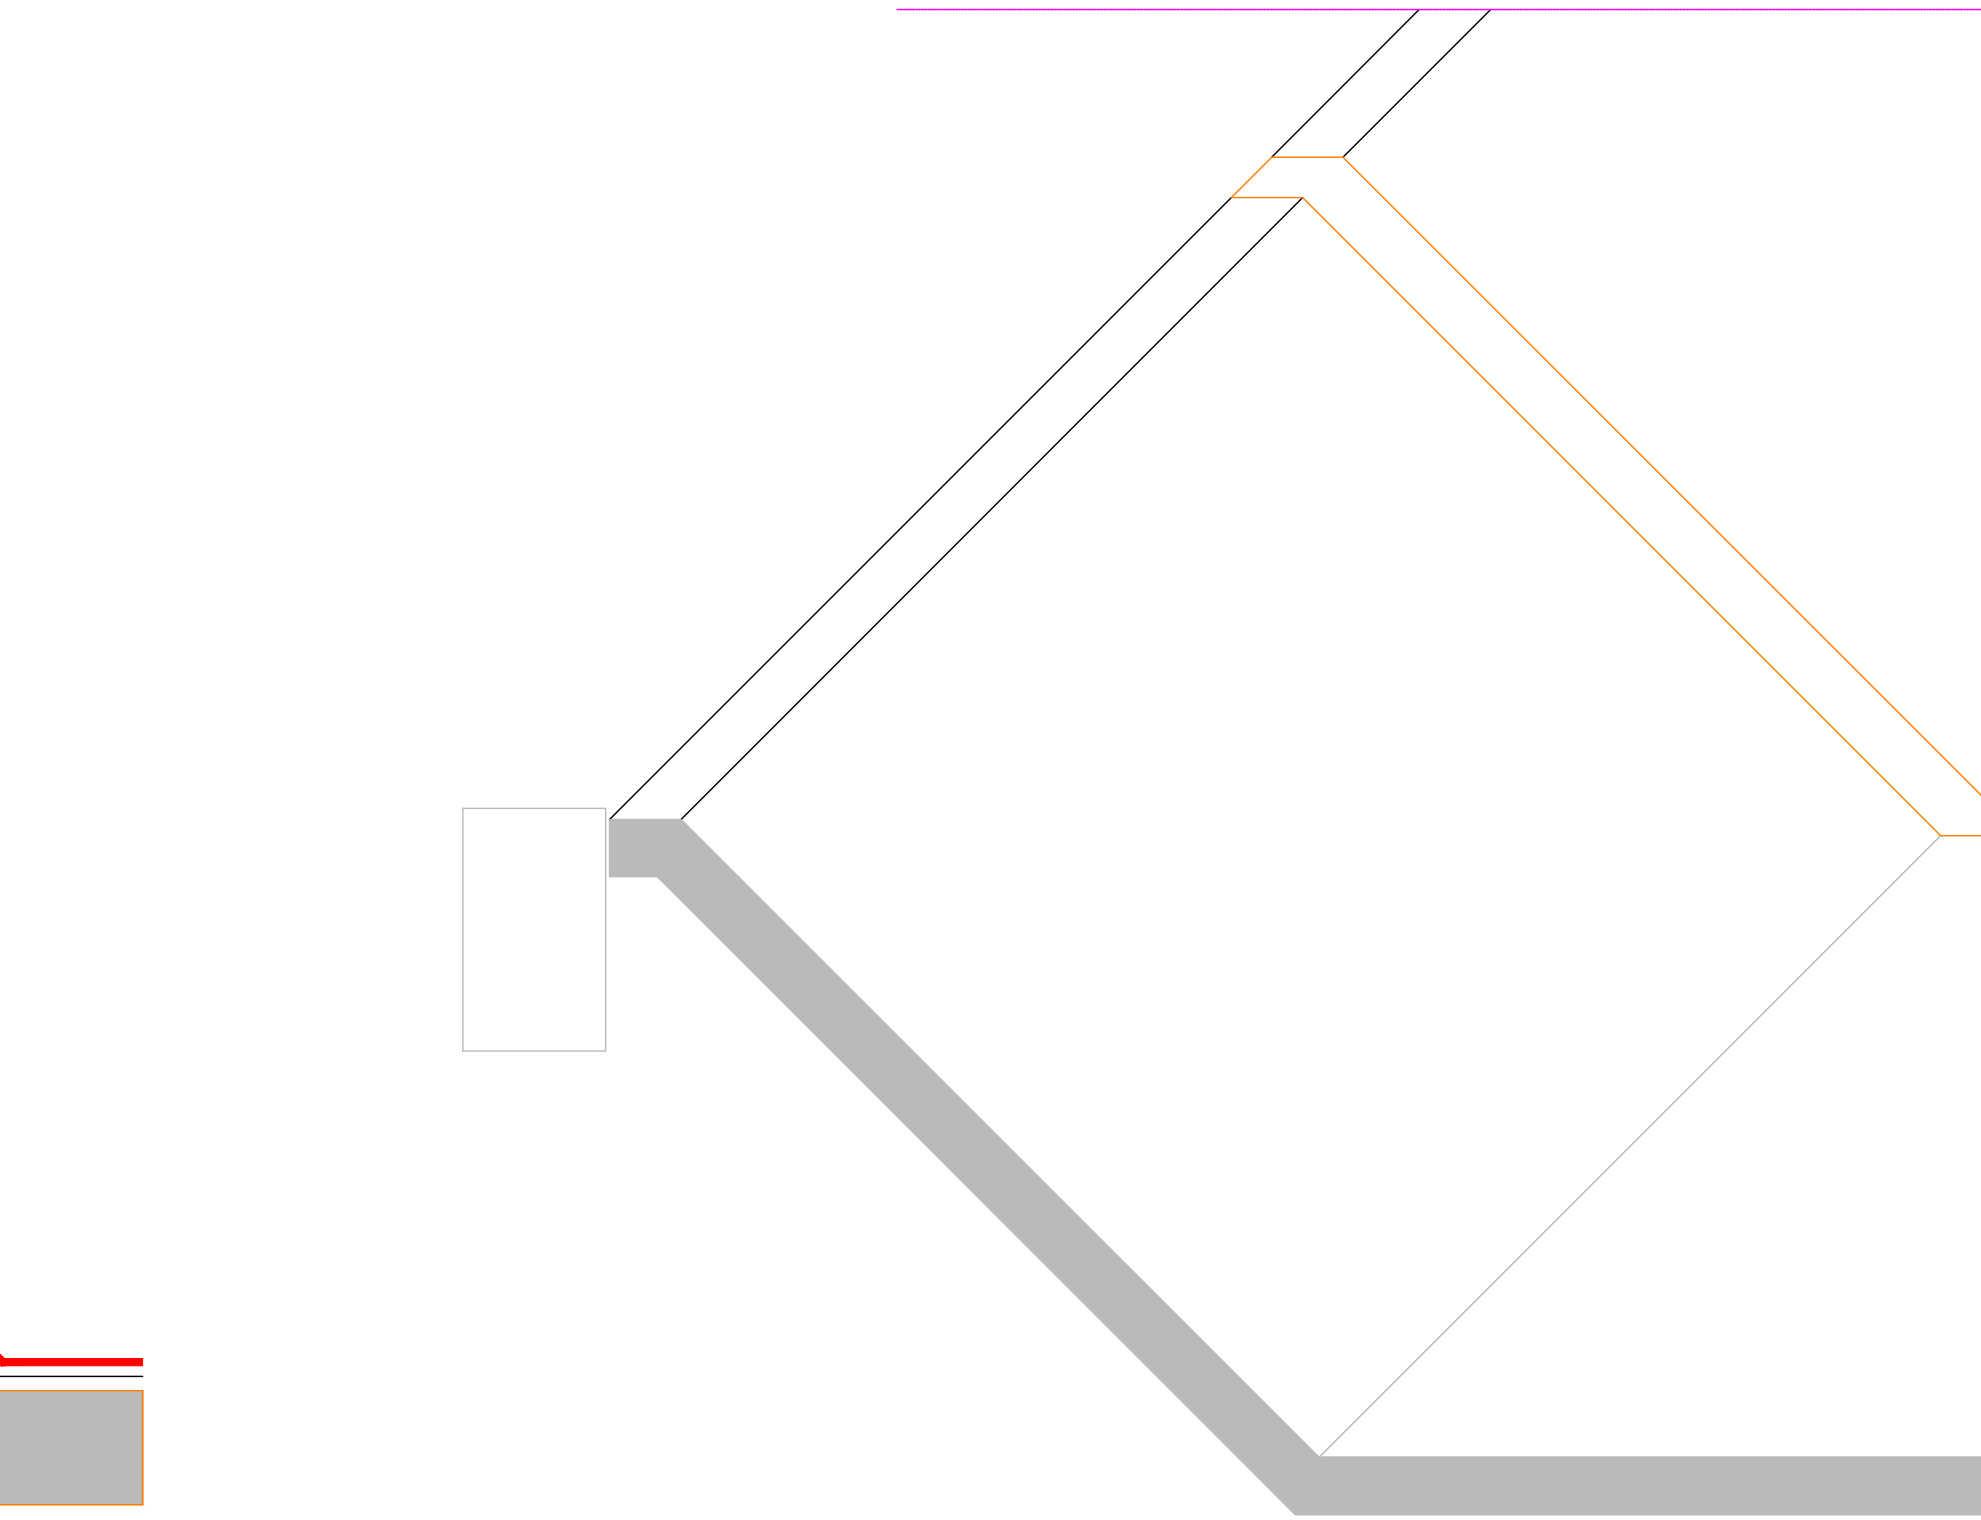

PARTICOLARE RACCORDO TRA TELI HDPE, TNT E PARETI E FONDO CANALE

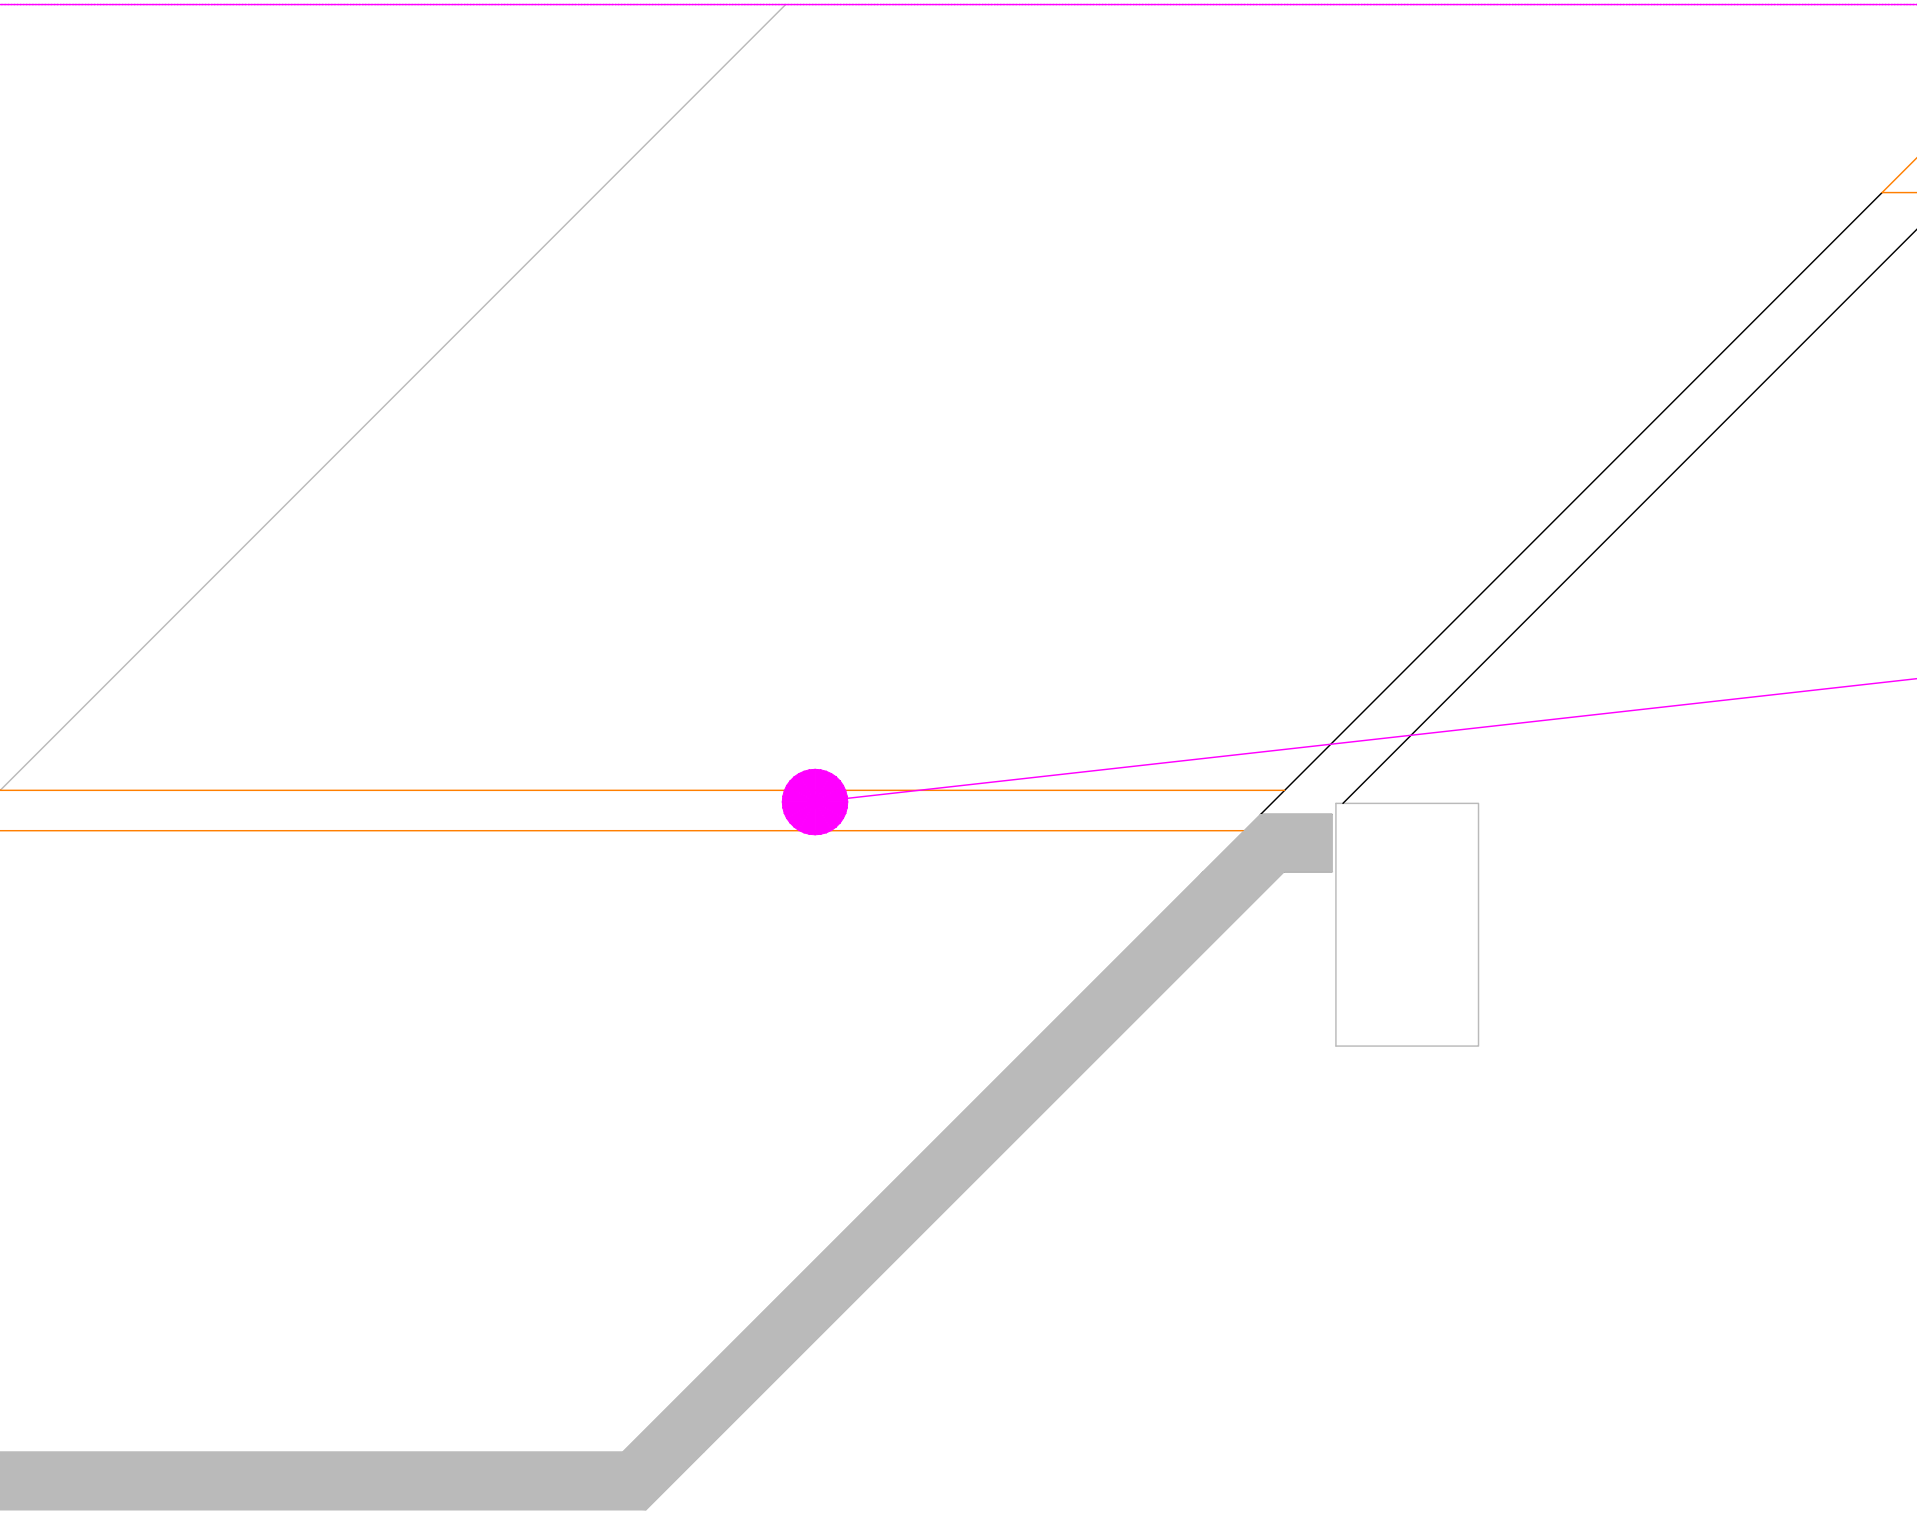

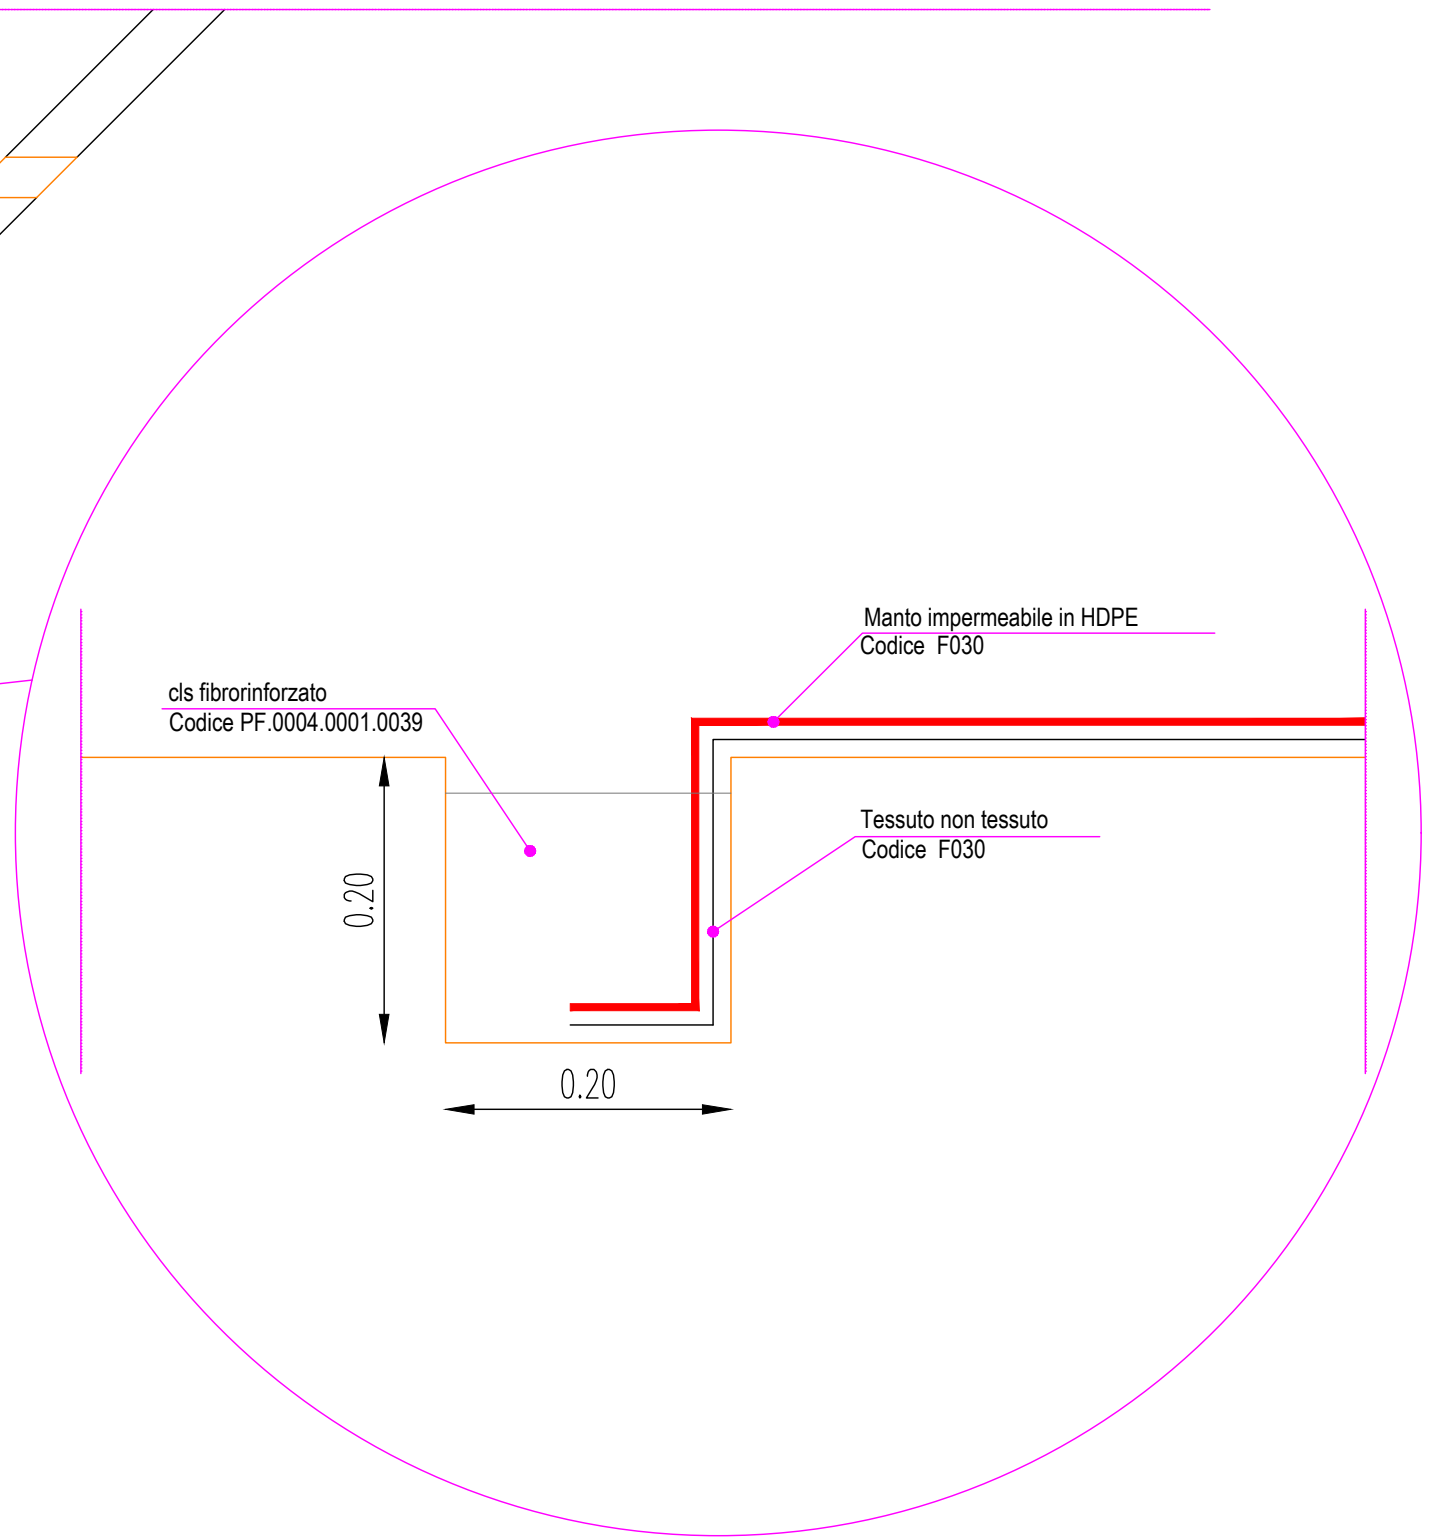

Manto impermeabile in HDPE
Codice F030
cls fibrorinforzato
Codice PF.0004.0001.0039
Tessuto non tessuto
Codice F030
0.20
0.20